

HL8031 系列温控器安装使用说明

HL8031 系列温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制，控制普通直流无刷风机盘管和阀门设备的开启与关闭。采用 RS485 通讯方式，实现远程集中控制与管理，尤其适用于办公楼、公寓、酒店等改造项目使用。

HL8031 系列温控器采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：制冷（❄️）、制热（🔥）、通风（🌀）、温控器输出（🔌）、室内温度、设置温度等。按键有：启停键（⏻）、功能设置键（M）、风速键（🌀）及温度调整键（▲ ▼）。



型号说明

HL8031 型号注释：

型号命名				
HL8031	DA2：两管制 电动阀关闭，风机继续运行。	S：外置传感器	DF：直流无刷风机 0~10V	MD：Modbus 协议
	DB2：两管制 电动阀关闭，风机关闭。	D：门卡		
	FCV2：四管制	T：时钟		
		L：背光		

基本功能

- 室内温度设置与测量
- 手动或自动控制风机五速转换
- 掉电记忆功能
- 低温保护功能
- 白色背光
- 温度校准
- 定时开关机（选配）
- 时段编程-T74（选配）
- RS485 通讯（Modbus 协议）

显示状态

- 室内温度显示
- 设置温度显示
- 时钟显示（选配）
- 通讯显示
- 电动阀门开启 🔌
- 工作模式（制冷❄️ 制热🔥 通风🌀）
- 风机风速（超低速 📶、低速 📶、中速 📶、高速 📶、超高速 📶 或自动 AUTO）
- 锁按键显示 🔒

技术指标

- 感温元件：NTC
- 测温精度：±1℃
- 显示精度：0.5℃
- 温度设置：5~35℃
- 工作环境：温度 0~45℃
湿度 5~95% RH（不结露）
- 按 键：触摸按键
- 自耗功率：< 2 W
- 电源电压：AC85~250V，50/60Hz
- 接线端子：能够连接 1 根 2.5 mm² 或 2 根 1.5 mm² 的导线
- 负载电流：< 2 A（阻性负载），< 1 A（感性负载）
- 外 壳：PC+ABS 阻燃
- 外形尺寸：86×86×14.5 mm（宽×高×厚）
- 安装孔距：60 mm（标准）
- 防护等级：IP 30

使用说明

- 开/关机：按“⏻”键一次开机；再按一次关机，同时关闭电动阀门。
- 设定温度：开机状态下，按“▼”键降低设置温度，按“▲”键升高设置温度，每按键一次设置温度变化 0.5℃。
- 模式选择：开机状态下，按“M”键进行工作模式切换。液晶显示“❄️”表示制冷，显示“🔥”表示制热，显示“🌀”表示通风。
- 风速选择：开机状态下，按“🌀”键选择风机风速 超高速 📶、高速 📶、中速 📶、低速 📶、超低速 📶、或自动 AUTO。在“自动”模式下，风速自动换档。根据实时温差，风机模拟 PID 自动输出。
- 电动阀的控制（HL8031DA/DB）：在制冷（制热）模式下，当室温高于（低于）设置温度 1℃时，打开电动阀；当室温达到设置温度时，HL8031DA 关闭电动阀，风机继续运行，HL8031DB 同时关闭电动阀和风机。
- 冷、热水阀控制（HL8031FCV2）：在制冷模式下，当室温高于设置温度 1℃时，冷水阀打开，当室温降低到设定温度时，冷水阀关闭；制冷模式时热水阀一直关闭。制热模式下，当室温低于设置温度 1℃时，热水阀打开，当室温升高到设定温度时，热水阀关闭；制热模式时冷水阀一直关闭。
- 时钟设置：开机状态下，按“M”键 5 秒，“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▼”或“▲”键调整小时。再按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▼”或“▲”键调整分钟。再按“M”键，星期的显示符闪烁，按“▼”或“▲”键调整星期。
- 定时开关机设置：开机状态下，长按“🌀”键 5 秒钟，直至出现“ON”符号闪烁，以及“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时开机的小时，再按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时开机的分钟；再按“M”键，直至出现“OFF”符号闪烁，以及“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时关机的小时，再按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时关机的分钟。

低温保护功能

- 温控器处于关机状态，当室内温度低于 5℃时，温控器自动开启制热并显示“🔌”符号，打开供热设备，风机高速输出；当室内温度升高到 7℃时，温控器自动关闭阀门和风机输出。

低温保护功能的设置

- 关机状态下，按住“M”键并保持 6 秒，调整设置参数“LoEn 09”开启低温保护功能。

时段编程设置 7 天 4 时段（T74）

- 开机状态下，同时长按“M”+“🌀”键 5 秒钟，直到“Mon”、“🕒”和“1”显示，其中，日期图标“Mon”闪烁，按“▲”或“▼”选择需要编程的日期。设置范围 Mon~Sun。
- 按“M”键，时段“1”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程当前日期下的时段。设置范围 1~4。
- 按“M”键，“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程时间的小时；设置范围 0~23。
- 按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程时间的分钟；设置范围 0~59。
- 按“M”键，“温度”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程温度。
- 按“M”键，重复上面步骤设置其余日期，时段，时间，编程温度。

星 期	时 段 1	时 段 2	时 段 3	时 段 4
	起始时间 / 温度	起始时间 / 温度	起始时间 / 温度	起始时间 / 温度
Mon (星期一)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃
Tue (星期二)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃
Wed (星期三)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃
Thu (星期四)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃
Fri (星期五)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃
Sat (星期六)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃
Sun (星期日)	7:00 25℃	8:00 25℃	18:00 25℃	21:00 25℃

干触点输入功能

干触点输入功能是由参数“lnp 22”，“Coo 23”和“HEA 24”以及干触点输入端子“D1”和“D2/G”共同决定，详细功能参考下表所示。

参数“lnp 22”	“D1”和“D2/G”导通	“D1”和“D2/G”断开	备注
1	温控器进入开机状态	温控器进入关机状态	● 按“”不在控制温控器的开/关机 ● 定时开关机功能失效，上电记忆开关机失效 ● 节能模式下制冷和制热的设置温度由参数项“Coo 23”和“HEA 24”决定 ● 节能模式下，设置温度不可调，风机低速运行 ● T74 功能失效
2	温控器进入关机状态	温控器进入开机状态	
3	温控器进入节能模式，“  ”图标点亮	温控器退出节能模式，“  ”图标关闭	
4	温控器退出节能模式，“  ”图标关闭	温控器进入节能模式，“  ”图标点亮	

参数设置

☞ 关机状态下，按住“M”键并保持 6 秒，显示“Addr 00” “00”，按“V”、“^”键调整此项参数。再短按“M”键进入其他参数。

参数名	参数项	默认	功能含义
从机地址	Addr 00	01	1~250
预留	LrcH 01	00	无
2/4 管制选择	PiPE 02	02	2: 2 管制 4:4 管制
DA/DB 选择	dAb 03	db	da:DA 型 db: DB 型
内置温度校准	bc 04	0.0℃	-5~0℃: 0~10 0.5~5℃: 11~20
回差设置	bd 05	01℃	温控器回差设置，设置范围 1~5℃
设置温度上限	uP 06	35℃	7℃ ~ 35℃
设置温度下限	dn 07	05℃	5℃ ~ 33℃
低温保护温度设置	Lo 08	05℃	5℃ ~ 17℃
低温保护开启	LoEn 09	00	0: 关闭 1 开启
设备上电选项	Pon 10	00	0: 上电关机 1: 上电开机 2: 上电保持掉电前的状态
时钟编程	cLoc 11	01	0: 无时钟 1: 单次定时 2: 重复定时 3: 时段编程 T74
按键锁定	Loc 12	00	0: 不锁定 1: 锁定
传感器选择	SEn o13	00	0: 单内置传感器 1: 单外置传感器
外置温度校准	bc 14	0.0℃	-5~0℃: 0~10 0.5~5℃: 11~20
输出间隔时间	Pir 15	10	10:10s 调整范围 (1~300) 步进 1
预留	Pin 16	00	无
比例带	PiP 17	3	1~10 步进 1 温差大于 3 时满量程输出
KI	Pii 18	01	1~99
预留	PIC 19	00	无
预留	Pid 20	00	无
预留	Out 21	00	无
干触点输入	InP 22	00	0: 无效 1: 导通时开机，断开时关机 2: 导通时关机，断开时开机 3: 导通时进入节能模式，断开时退出节能 4: 导通时退出节能模式，断开时进入节能模式
节能制冷设置温度	Coo 23	28℃	设定范围 22~32℃。
节能制热设置温度	HEA 24	16℃	设定范围 10~21℃。
波特率	bPs 25	0	0: 4800bps 1: 9600bps
校验	CHE 26	1	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
超低风速电压值	Fan1 27	2.0	范围: 0<设置数据 < Fan2 单位:V
低风速电压值	Fan2 28	4.0	范围: Fan1< 设置数据 < Fan3 单位:V
中风速电压值	Fan3 29	6.0	范围: Fan2< 设置数据 < Fan4 单位:V
高风速电压值	Fan4 30	8.0	范围: Fan3< 设置数据 < Fan5 单位:V
超高速电压值	Fan5 31	10.0	范围: Fan4< 设置数据 <=100 单位:V
软件版本	VEr 27	10	V1.0
恢复出厂设置	dEF 28	00	0: 不恢复出厂设置 1: 恢复出厂设置

按键锁功能

☞ 按键锁定：关机状态下，按住“M”键并保持 6 秒，调整设置参数“Loc 12”开启按键锁功能，在锁定状态下，按任意键，按键锁图标“”闪烁 3 次，

☞ 临时解锁：同时按住“V”和“^”键 6 秒，进入临时解锁状态，图标“”消失，无按键操作 30 秒后再次进入锁定状态


通讯协议

通讯协议 波特率默认 4800bps 奇校验 1 停止位					
数据地址	名称	数据类型	命令格式	默认值	备注
1	阀门强制输出	int	03/06	0	0: 无效 1: 强制开阀门 2: 强制关阀门
2	设备型号	int	03	8031	8031
3	开关机状态	int	03/06	0	0: 关机 1: 开机
4	按键锁定	int	03/06	0	0: 未锁定 1: 锁定
5	2/4 管制	int	03/06	0	0: 2 管制 1: 4 管制
6	DA/DB 选择	int	03/06	1	0: DA 1: DB
7	内置温度校准	int	03/06	10	0~10: -5~0℃ 11~20: 0.5~5℃
8	当前室温	int	03		265: 26.5℃ (温度值=显示值/10)
9	设置温度	int	03/06	250	265: 26.5℃ (温度值=显示值/10)
10	回差设定	int	03/06	1	1~5: 1~5℃
11	模式设定	int	03/06	1	1: 制冷 2: 制热 3: 通风
12	阀门输出状态	int	03		0: 关 1: 开
13	软件版本号	int	03	10	10: V1.0
14	风速设定	int	03/06	5	1: 超低风 2: 低速 3: 中速 4: 高速 5: 超高速 6: 自动
15	风速输出状态	int	03		0: 关 1: 超低速 2: 低速 3: 中速 4: 高速 5: 超高速 6: 自动
16	防冻功能	int	03/06	0	0: 关 1: 开
17	防冻设置温度	int	03/06	5	5~17 (5~17℃)
18	温度设置上限	int	03/06	35	7~35 (7~35℃)
19	温度设置下限	int	03/06	5	5~33 (5~33℃)
20	定时开机: 小时	int	03/06	24	范围 (0~23) 超过 23 回复都为 24: 无效
21	定时开机: 分钟	int	03/06	60	范围 (0~59) 超过 59 回复都为 60: 无效
22	定时关机: 小时	int	03/06	24	范围 (0~23) 超过 23 回复都为 24: 无效
23	定时关机: 分钟	int	03/06	60	范围 (0~59) 超过 59 回复都为 60: 无效
24	报警信息	int	03		Bit: 1-ON 0-OFF 内置传感器 外置传感器 bit0: E1 传感器短路 bit4: E1 传感器短路 bit1: E2 传感器断路 bit5: E2 传感器断路 bit2: 高温报警 bit6: 高温报警 bit3: 低温报警 bit7: 低温报警
25	干触点输入	int	03/06	0	0: 无效 1: 导通时开机, 断开时关机 2: 导通时关机, 断开时开机 3: 导通时进入节能模式, 断开时退出节能 4: 导通时退出节能模式, 断开时进入节能模式
26	传感器类型	int	03/06	0	0: 单内置传感器 1: 单外置传感器
27	外置温度校准	int	03/06	10	0~10: -5~0℃ 11~20: 0.5~5℃
28	外置传感器温度	int	03		465: 46.5℃ (温度值=显示值/10)
29	节能制冷设置温度	int	03/06	28	设定范围 22~32℃。
30	节能制热设置温度	int	03/06	16	设定范围 10~21℃。
31	输出间隔时间	int	03/06	10	10: 10s 调整范围 (1~300) 步进 1
32	预留	int	03/06	0	无
33	比例带	int	03/06	3	1~10 步进 1 温差大于 3 时满量程输出
34	KI	int	03/06	01	1~99
35	预留	int	03	00	无
36	预留	int	03	00	无
37	预留	int	03	255	无
38	断网判定时间	int	03/06	01	范围 (1~255) 单位: min (连续 xx min 收不到数据)
39	超低风速设置 Fan1	int	03/06	20	范围: 0<设置数据 < Fan2 备注: 20: 2.0V
40	低风速设置 Fan2	int	03/06	40	范围: Fan1< 设置数据 < Fan3 备注: 40: 4.0V
41	中风速设置 Fan3	int	03/06	60	范围: Fan2< 设置数据 < Fan4 备注: 60: 6.0V
42	高风速设置 Fan4	int	03/06	80	范围: Fan3< 设置数据 < Fan5 备注: 80: 8.0V
43	超高风速设置 Fan5	int	03/06	100	范围: Fan4< 设置数据 <=100 备注: 100: 10.0V

报警

故障	备注
E01	传感器短路
E02	传感器断路
HI	传感器高于 50℃
LO	传感器低于 0℃
EE	EEPROM 故障

接线图

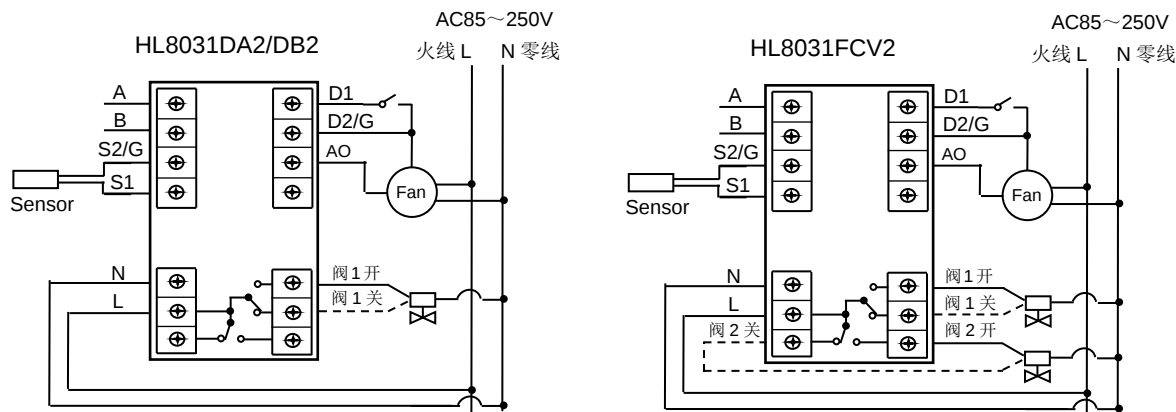


备注:

D2/G : 为公共端(0~10V)的“-”
D1 D2: 干触点输入

AO: 为输出端(0~10V)的“+”

安装示意图

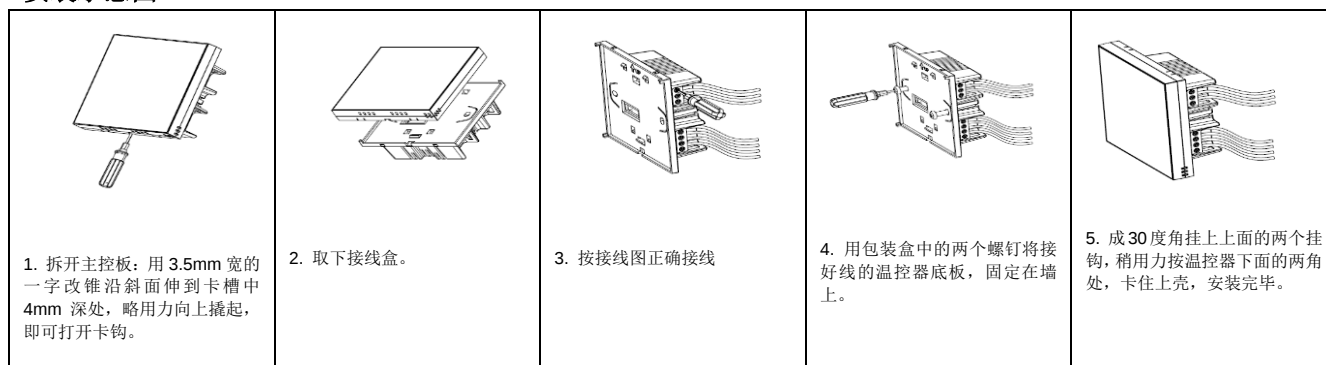

警告: 请严格按照接线图正确接线, 切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内, 否则将会造成温控器损坏!

有毒物质清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
显示 液晶/镜片/背光	○	○	○	○	○	○
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
排线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品中使用的物料超出 SJ/T 11364 标准, 但是符合达标管理目录限用物质应用例外清单, 因目前技术无法有符合 SJ/T 11364 的替代材料)

软件变更记录

软件版本	变更内容	变更时间
V1.2	1.通讯协议第 1 条增加阀门强制输出逻辑 2.强制输出逻辑: 关机不可强制开启, 通风模式下不可强制开启, 传感器报警模式下不可强制开启;	2022-03-28